

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~26~~ 21/UBND-NC

Quảng Trị, ngày 30 tháng 12 năm 2025

V/v bảo đảm nguồn nước
phục vụ chữa cháy

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính,
Nông nghiệp và Môi trường;
- Công an tỉnh;
- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh;
- Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh;
- Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị;
- Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình;
- Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị;
- UBND các xã, phường, đặc khu.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, tình hình cháy, nổ vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt tại các khu dân cư, khu công nghiệp và vùng đô thị đang phát triển nhanh. Trong khi đó, hệ thống cấp nước, trữ nước và các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy ở một số địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tiến độ thực hiện quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh theo các Quyết định của UBND tỉnh và các dự án quy hoạch tại các địa phương. Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt các dự án đầu tư khác trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý hệ thống cấp nước PCCC trên địa bàn.

- Tiếp nhận quản lý và bảo trì hệ thống biển báo tại các bến, bãi, điểm lấy nước phục vụ chữa cháy đối với các luồng, tuyến do Sở Xây dựng quản lý.

- Hướng dẫn bảo đảm yêu cầu về nguồn nước phục vụ chữa cháy trong quá trình cấp phép xây dựng các dự án, công trình trong phạm vi quản lý.

2. Công an tỉnh

- Tiến hành rà soát tiến độ thực hiện Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 10/3/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết

số 33/2016/NĐ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, tham mưu UBND tỉnh đề xuất điều chỉnh, bổ sung nếu xét thấy cần thiết.

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu về PCCC đối với hệ thống cấp nước chữa cháy tại các khu đô thị, các dự án đầu tư xây dựng theo quy định, đồng thời phối hợp đề xuất xây dựng mới các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy tại ao, hồ, sông, suối, kênh... theo đúng quy cách và tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

- Định kỳ thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân có quản lý, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng hệ thống cấp nước chữa cháy để kịp thời phát hiện các hư hỏng và kiến nghị sửa chữa, thay thế bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, phá hoại nguồn nước chữa cháy.

- Triển khai khảo sát, thu thập thông tin nguồn nước chữa cháy phục vụ chuyển đổi số, nhằm hoàn thiện Cơ sở dữ liệu chuyên ngành tích hợp hệ thống bản đồ số đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ huy, điều hành PCCC và CNCH. Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, chia sẻ và tích hợp giữa các cơ sở dữ liệu trong nội bộ Bộ Công an, giữa Bộ Công an với các bộ, ngành, địa phương.

- Phối hợp khảo sát thực tế, đề xuất xây dựng các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy; rà soát, thống kê hiện trạng các dự án, công trình có liên quan đến hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí hàng năm để các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống cấp nước chữa cháy theo quy hoạch được duyệt và bảo đảm cho hệ thống cấp nước phục vụ công tác chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Nông nghiệp và Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh rà soát các địa điểm để đề xuất xây dựng các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy tại dọc ao, hồ, sông, suối, kênh... *(Có tài liệu hướng dẫn xây dựng điểm, bến lấy nước cho xe chữa cháy kèm theo)*

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất đầu tư các hồ chứa nước, điểm lấy nước PCCC rừng trong các chương trình, dự án, đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng.

- Khi xây dựng các kế hoạch, phương án bảo vệ, phát triển rừng phải lồng ghép nội dung về giải quyết nguồn nước khi có sự cố cháy rừng xảy ra.

5. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

Xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai đầu tư xây dựng mới các bến, bãi, điểm lấy nước cho xe chữa cháy tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... bảo đảm đúng quy cách, tuân thủ các quy định của tiêu chuẩn hiện hành *(có tài liệu hướng dẫn xây dựng điểm, bến lấy nước cho xe chữa cháy kèm theo)*.



6. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

- Hướng dẫn nhà đầu tư bảo đảm yêu cầu về nguồn nước phục vụ chữa cháy trong quá trình cấp phép xây dựng các dự án, công trình trong phạm vi quản lý.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, bảo dưỡng các trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy công cộng trong các khu công nghiệp, theo dõi, giám sát, đôn đốc chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp; nghiên cứu đầu tư hoàn thiện hệ thống cấp nước PCCC chung đối với các khu công nghiệp do nhà nước đầu tư và quản lý hạ tầng để đảm bảo yêu cầu về cấp nước PCCC chung của khu công nghiệp.

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu

- Phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các Quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy và các dự án quy hoạch tại địa phương theo Quyết định của UBND tỉnh. Báo cáo rõ thực trạng, công tác chỉ đạo thực hiện, những khó khăn, bất cập và một số công tác trọng tâm trong thời gian đến trong việc thực hiện quy hoạch hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự án lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy trong khu dân cư có nguy cơ cháy cao, hẻm sâu thiếu nguồn nước chữa cháy tại địa phương để phục vụ tốt cho công tác cấp nước chữa cháy khi có cháy xảy ra trong khu vực và địa bàn giáp ranh; có kế hoạch từng bước lắp đặt bổ sung trụ nước chữa cháy, bể nước chữa cháy công cộng trên các tuyến giao thông chính của các khu dân cư, khu đô thị đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt và đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, ưu tiên các tuyến đường có nhiều nhà, công trình, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao. Tại các ao, hồ, sông, suối, kênh... trên địa bàn được quy hoạch làm nguồn nước cho PCCC, cần thiết kế và xây dựng các bến, bãi, điểm lấy nước thuận tiện cho xe chữa cháy lấy nước.

- Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác giải quyết nguồn nước chữa cháy, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của Nhân dân trong việc tham gia giải quyết những khó khăn, bất cập của việc thiếu nước chữa cháy.

- Trong phạm vi quản lý, chỉ đạo đầu tư, lắp đặt và quản lý hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy tại các khu dân cư; phối hợp cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm định, nghiệm thu trụ nước chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng; đôn đốc các chủ đầu tư kết nối hệ thống cấp nước chữa cháy của công trình với mạng lưới cấp nước chung trên địa bàn để phục vụ công tác quản lý, khai thác khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

8. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là trách nhiệm bảo đảm nguồn nước phục vụ chữa cháy theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy định của Nhà nước.

- Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ban, ngành có liên quan xây dựng các chuyên mục, tin, bài, phóng sự, chuyên đề phản ánh thực trạng, nêu gương điển hình, biểu dương các địa phương, đơn vị làm tốt công tác đầu tư, quản lý,



khai thác, bảo vệ nguồn nước phục vụ chữa cháy; đồng thời, phê phán, kiến nghị xử lý các tồn tại, vi phạm trong lĩnh vực này.

- Tuyên truyền sâu rộng đến Nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của việc giữ gìn, bảo vệ trụ nước, bến bãi lấy nước, hồ, ao, sông, suối... nhằm phục vụ chữa cháy kịp thời, hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng trong công tác PCCC và CNCH.

9. Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Trị, Công ty Cổ phần cấp nước Quảng Bình

Tiến hành quản lý, vận hành, bảo dưỡng, bảo vệ hệ thống cấp nước tập trung vào các hạng, trụ nước chữa cháy được lắp đặt trên các tuyến ống do mình quản lý, các bể chứa nước, giếng khoan cấp nước chữa cháy tại các khu dân cư bảo đảm đáp ứng nguồn nước chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Phối hợp với Công an và chính quyền địa phương đề ra các giải pháp bảo vệ nguồn nước chữa cháy tránh trường hợp mất cấp và phá hoại.

Yêu cầu lãnh đạo các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hàng năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp, theo dõi. Giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung trên./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công an (Cục C07);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.


**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Bảo

PHỤ LỤC TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG ĐIỂM BÉN LẤY NƯỚC CHO XE CHỮA CHÁY
 (Kèm theo Công văn số 2621/UBND-NC ngày 30/12/2025
 của UBND tỉnh Quảng Trị)

1. Bền lấy nước cho xe chữa cháy

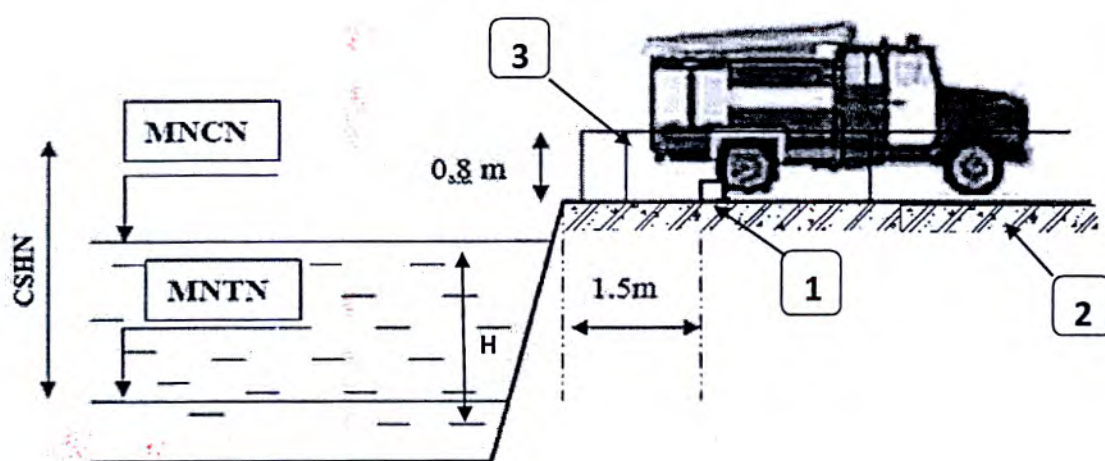

Hình 1. Bền cho xe chữa cháy lấy nước.

Ghi chú:

(1) Trụ chống trôi xe có chiều cao $h \geq 0,25$ m. Trụ cách mép ngoài của bến tối thiểu 1,5 m.

(2) Bề mặt bến đỡ chịu được tải trọng của xe chữa cháy, có bề mặt bằng phẳng. Nếu bề mặt nghiêng thì độ dốc không được quá 1:15.

(3) Rào chắn cao 0,8 m.

CSHN: Chiều sâu hút nước của xe chữa cháy tại bến ≤ 07 m.

MNCN: Mức nước cao nhất.


MNTN: Mức nước thấp nhất ≤ 05 m so với mặt bến.

H: Chênh lệch mực nước giữa MNCN và MNTN tối thiểu là 0,7 m để đảm bảo giỏ lọc ngập sâu, xe chữa cháy hút nước không bị sự cố.

2. Hồ thu nước tại điểm lấy nước cho xe chữa cháy

Khi xe chữa cháy không thể tiếp cận được nguồn nước do bờ ao, hồ, sông, suối, kênh bị sụt lún hoặc bị che chắn bởi các công trình thì tại điểm lấy nước cho xe chữa cháy phải xây dựng hồ thu nước. Hồ thu nước có thể tích từ 3 m³ đến 5 m³; độ sâu tối thiểu 1,5 m, được nối với nguồn nước bằng đường ống có đường

kính không nhỏ hơn 200 mm/01 xe hút nước và có chiều dài không quá 200 m. Trên đường ống phải có hộp van khóa sự lưu thông nước. Đầu đoạn ống kết nối ở phía nguồn nước phải có lưới chắn.

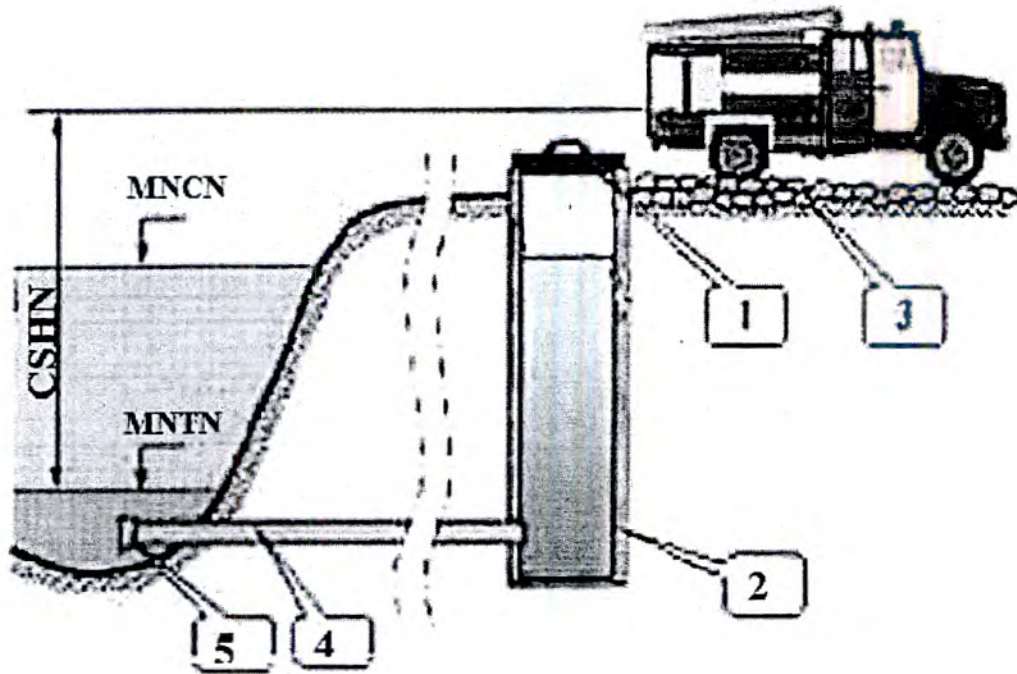

Hình 2. Đường ống dẫn và hồ thu nước cho xe chữa cháy lấy nước.

Ghi chú:

- (1) Nắp hồ thu nước.
- (2) Hồ thu nước có thể tích từ 3 m³ trở lên và sâu từ 1,5 m trở lên.
- (3) Bến lấy nước đảm bảo tải trọng cho xe chữa cháy.
- (4) Ống dẫn nước có đường kính không nhỏ hơn 200 mm/01 xe hút nước và chiều dài không quá 200 m.
- (5) Lưới chắn rác.